


R3	6.4.2021	sutu 2510+2511 pylvääät siirretty vanhalle keskilinjalle	salpi	mar	arsi
R2	4.2.2021	sutu 6002 rakennusrajan tarkentavan tekstin lisäys	salpi		toni
R1	20.1.2021	sutu 2510+2511 johdotukseen ja rakennusrajan siirto	salpi	mar	toni
M		Selitys	Suunn.	Tark.	Hyv.

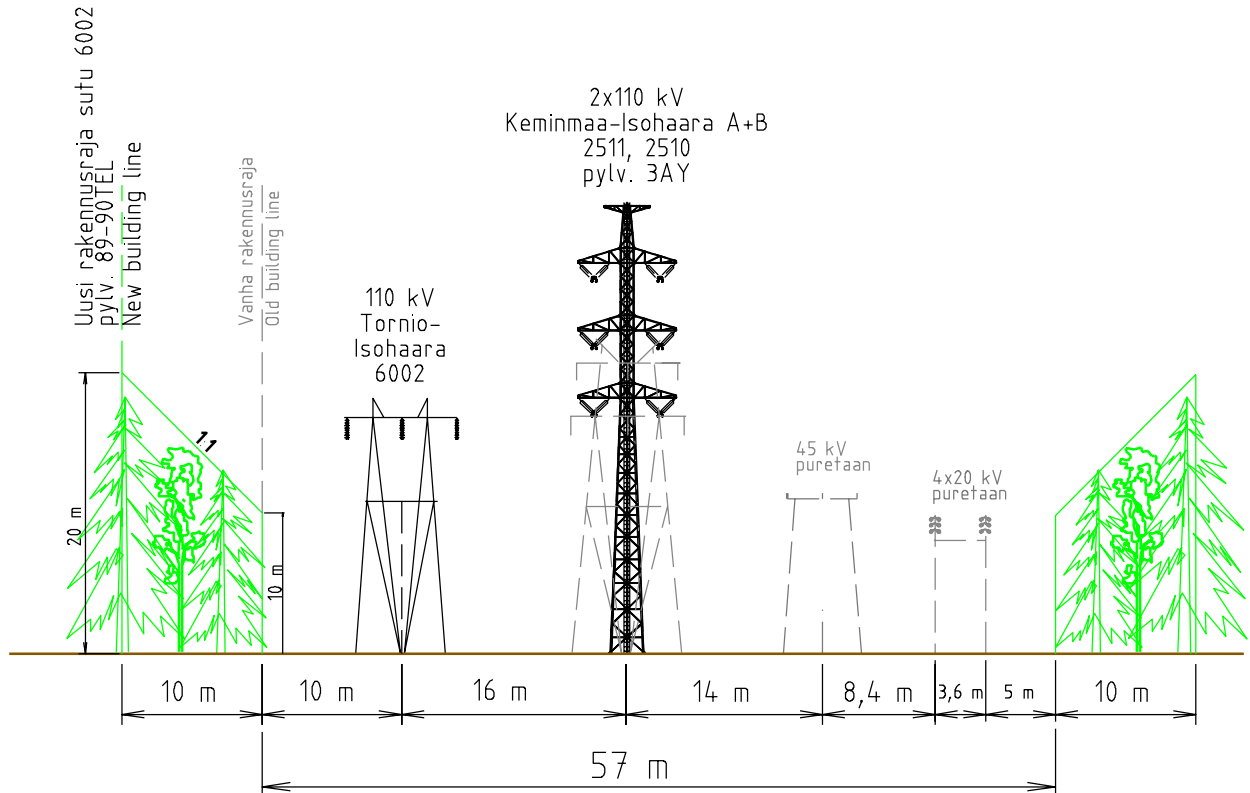

Katselusuunta: Isohaarasta Keminmaalle

FINGRID

ELTEL

Otsikko


2x110 kV KEMINMAA-ISOHAARA A+B SUTU 2510+2511
JOHTOALUE / RIGHT OF WAY
PYLVÄÄT / SUPPORTS 3AY
TOWER NUMBER: WORK

Piirtäjä
SALPI

Suunnittelija/pvm
SALPI 6.4.2021

Tarkastaja/pvm
MARA 7.4.2021

Hyväksyjä/pvm
ARSI 7.4.2021



Mittakaava

Taso

Koko
A4

Lehtiä
2

Dokumenttitunnus / lehti

AE-2510-2-1-4, AE-2511-2-1-4


Muutos
R3

Korvaa

Korvattu

Tiedosto

2x110 kV
Keminmaa-Isohaara A+B
2511, 2510
pylv. 4AY

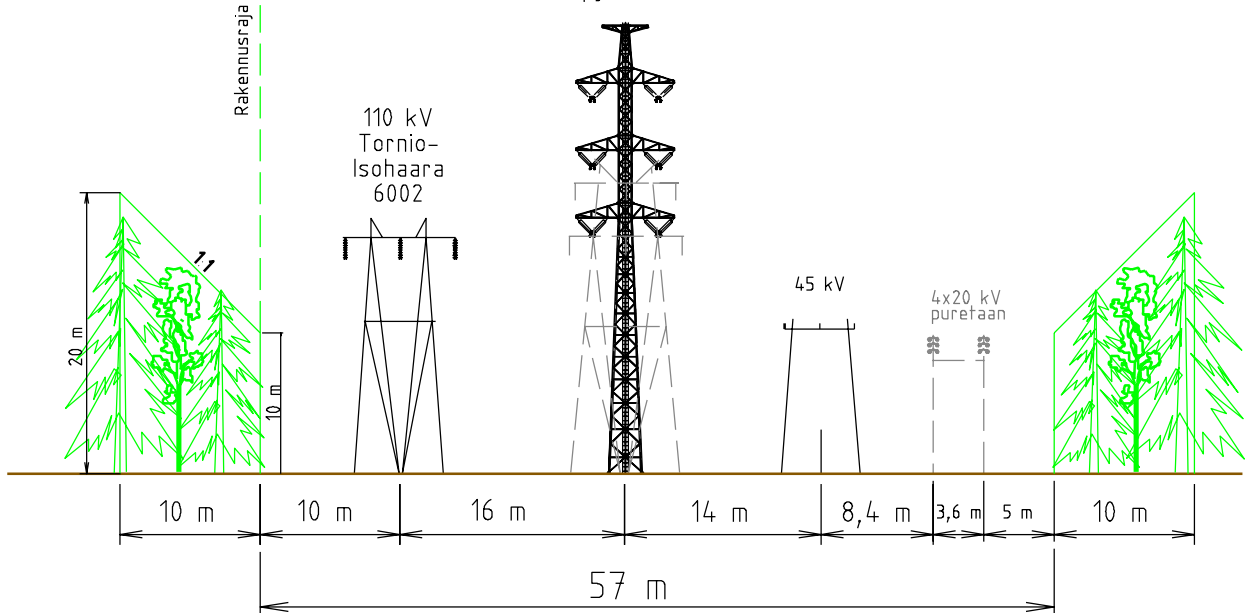

Katselusuunta: Isohaarasta Keminmaalle

			arsi		
		salpi	mar		
		salpi	toni		
		salpi	toni		
		Suunn.	Tark.		Hyv.

FINGRID

ELTEL

Otsikko


2x110 kV KEMINMAA-ISOHAARA A+B SUTU 2510+2511
JOHTOALUE / RIGHT OF WAY
PYLVÄÄT / SUPPORTS 4AY
TOWER NUMBER: WORK

Piirtäjä
SALPI

Suunnittelija/pvm
SALPI 6.4.2021


Tarkastaja/pvm
MARA 7.4.2021

Hyväksyjä/pvm
ARSI 7.4.2021



Mittakaava	Taso	Koko	Lehtiä	Dokumenttitunnus / lehti	Muutos
		A4	2	AE-2510-2-1-4, AE-2511-2-1-4	R3
Korvaa				Korvattu	Tiedosto

M2	4.2.2021	sutu 6002 rakennusrajan tarkentavan tekstin lisäys	salpi						
M1	20.1.2021	sutu 2510+2511 johtoalueen ja rakennusrajan siirto	salpi	marja	Tark.				
M		Selitys	Suunn.						Hyv.

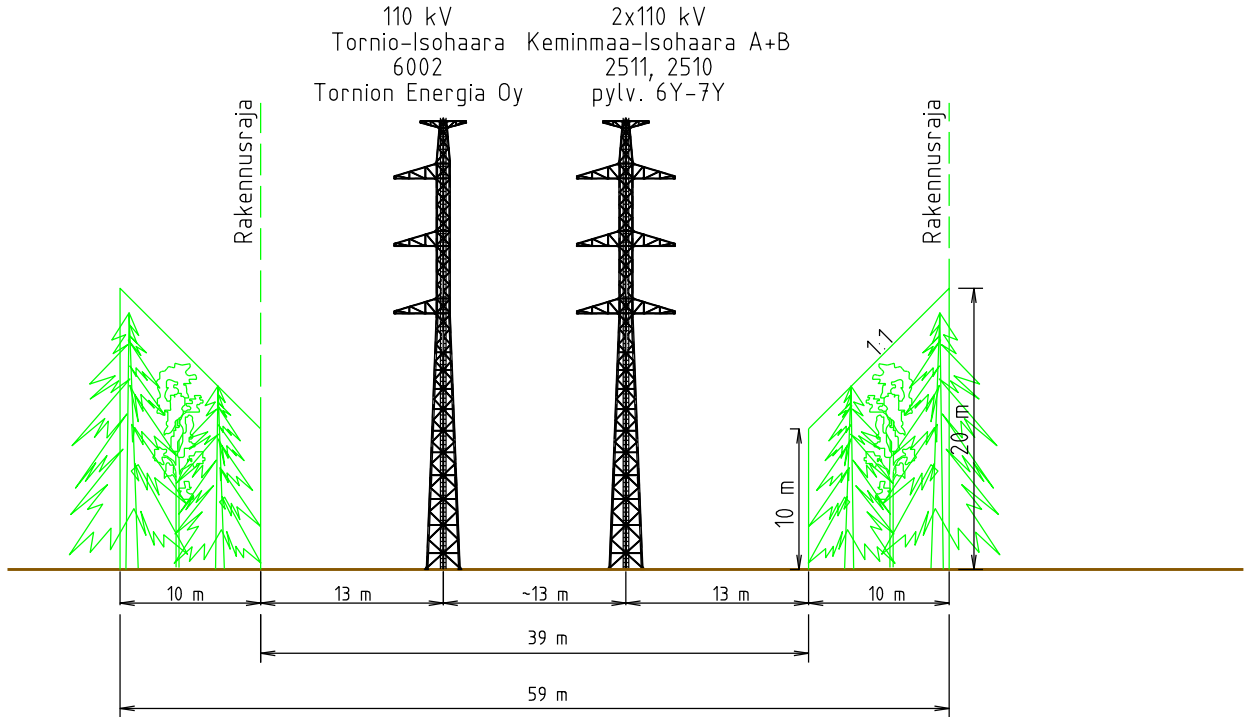

Katselusuunta: Isohaarasta Keminmaalle

FINGRID

ELTEL


Otsikko

KEMINMAA-ISOHAARA 2x110 kV 2511A, 2510B
PYLVÄÄT 6Y-7Y

JOHTOALUE

Piirtäjä

SALPI



Suunnittelija/pvm

Tarkastaja/pvm

Hyväksyjä/pvm

Mittakaava

Taso

Koko

Lehtiä

Dokumenttitunnus / lehti

Korvaa

A4

1


Korvattu

Tiedosto

Muutos

M0

M2	4.2.2021	sutu 6002 rakennusrajan tarkentavan tekstin lisäys	salpi	toni	Hyv.
M1	20.1.2021	sutu 2510+2511 johtoalueen ja rakennusrajan siirto	salpi	toni	Hyv.
M		Selitys	Suunn.	Tark.	Hyv.

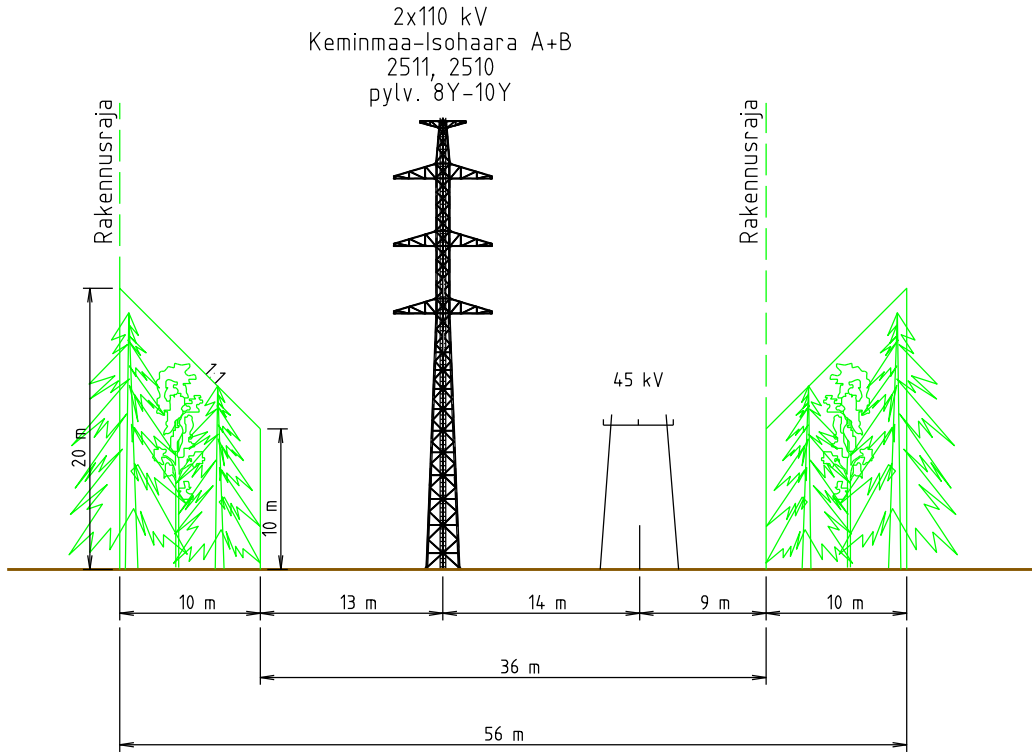

Katselusuunta: Isohaarasta Keminmaalle

FINGRID

ELTEL

Otsikko
KEMINMAA-ISOHAARA 2x110 kV 2511A, 2510B
PYLVÄÄT 8Y-10Y

JOHTOALUE

Piirtäjä SALPI Suunnittelija/pvm	
Tarkastaja/pvm	
Hyväksyjä/pvm	

Mittakaava	Taso	Koko A4	Lehtiä 1	Dokumenttifunnnus / lehti	Muutos M0
Korvaa			Korvattu		Tiedosto