


Siilinjärvi – Eusniemi (Kasurila) 110 kV

Lunastustoimituksen aloituskokous 10.5.2022


110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

- Voimajohtohankkeessa kaksi osaa
 - 1. Uusi johto-osuus: linjaus siirretään Valtatie 5:n varteen
 - Pituus n. 2,5 km

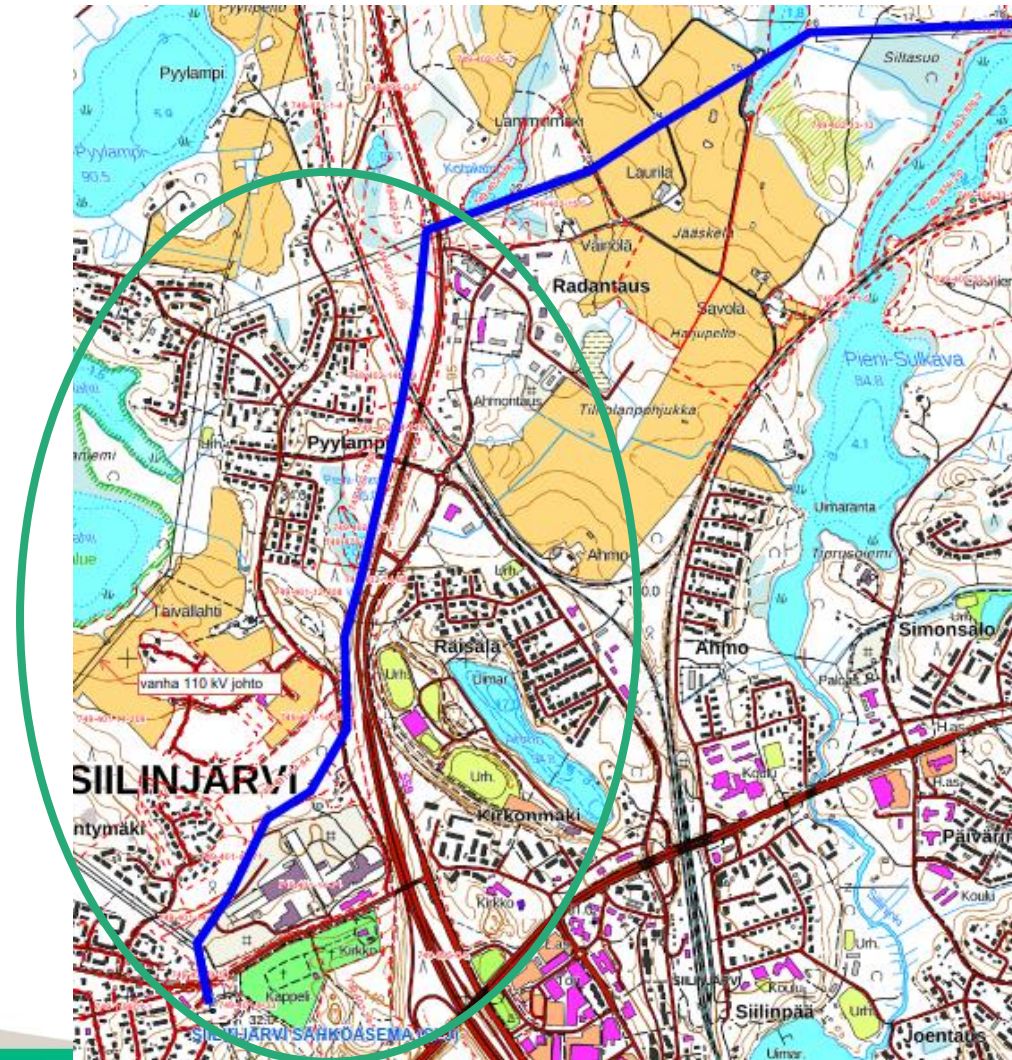


110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

- Voimajohtohankkeessa kaksi osaa
 - 2. Olemassa olevan, ent. IVOn/ Yaran 110 kV johdon sekä sopimuksin (v. 1982) tehdyn Eusniemen sähköaseman haaran saneeraaminen olemassa olevalle sijainnilleen
 - Pituus yht. ~4 km

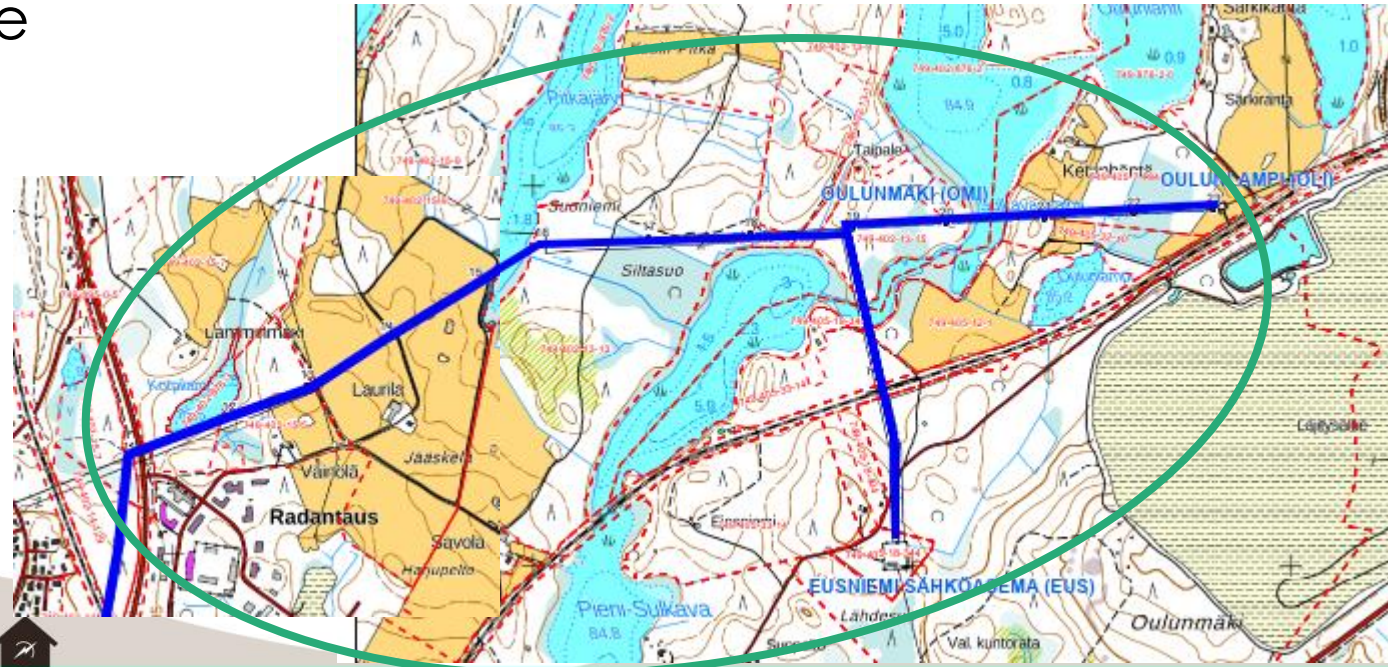


Hankkeen eteneminen

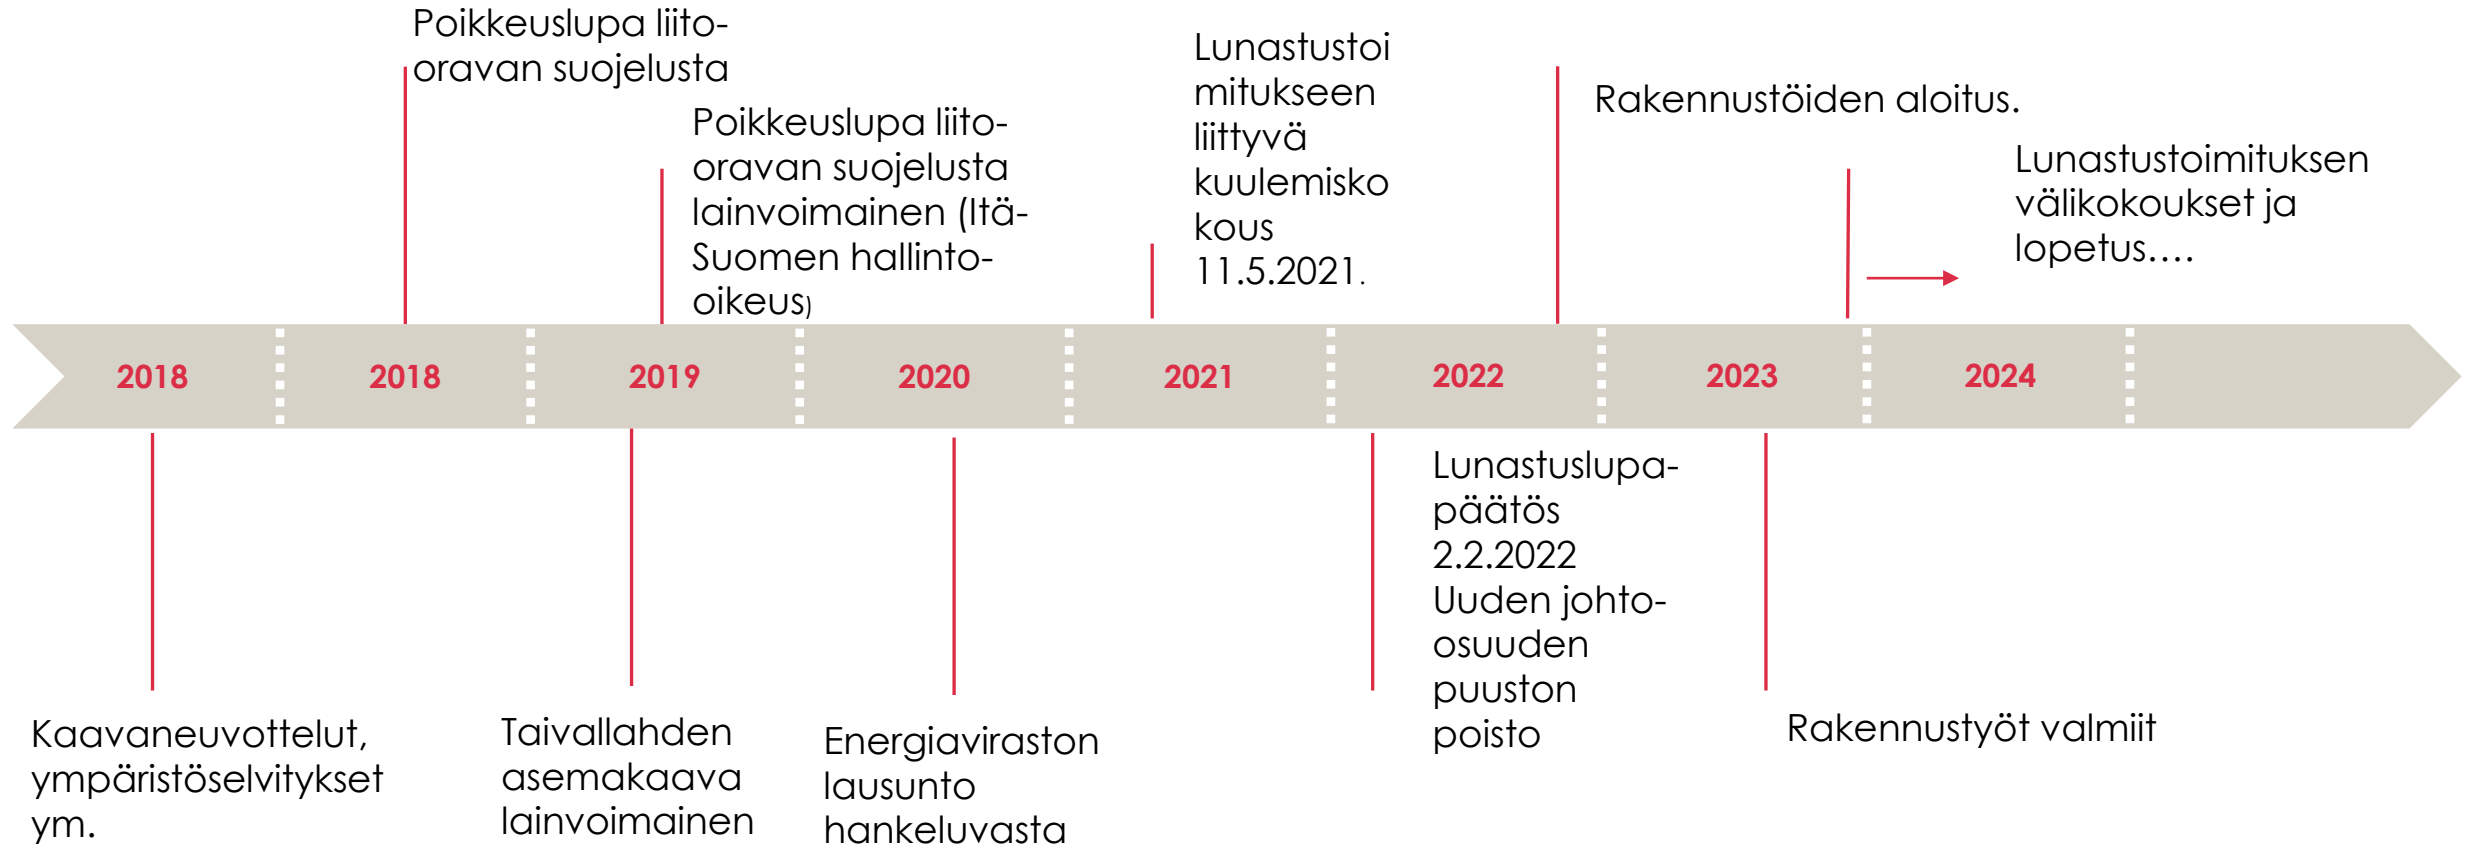


110 kV voimajohdon uusiminen Siilinjärvi - Eusniemi

- Hankealueella lukuisia huomioitavia tekijöitä, jotka ovat vaatineet lukuisia neuvotteluita ja maastokatselmuksia
 - Valtatie 5:n mahdollinen linjaus
 - Lujabetonin tehdasalue
 - Liito-orava
- Hankkeen toteutumisen myötä voimajohto purkautuu pois Taivallahden uuden asuinalueen ja olemassa olevan Pyylammen asuinalueen keskeltä

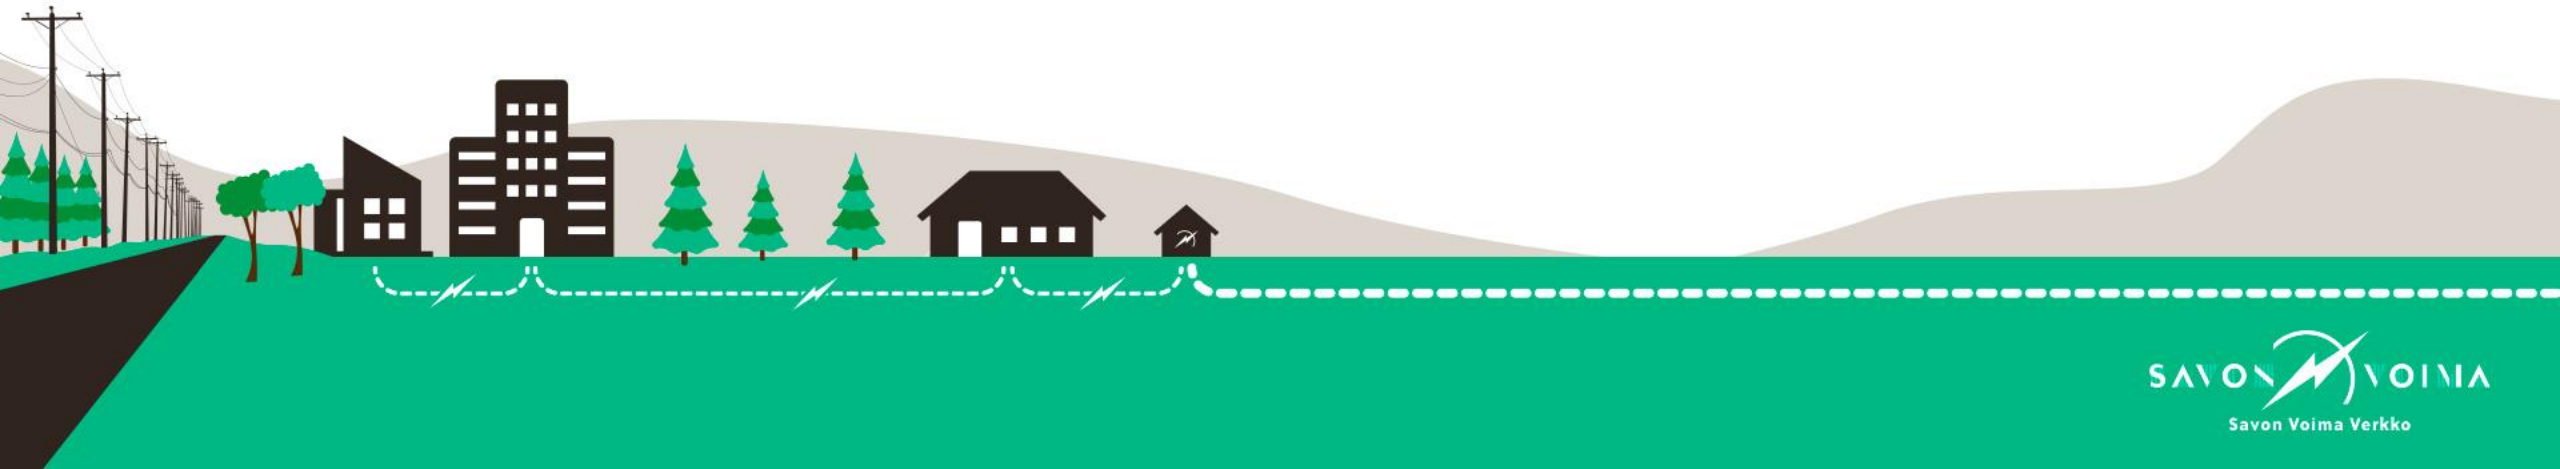


Johtoalueen poikkileikkaus

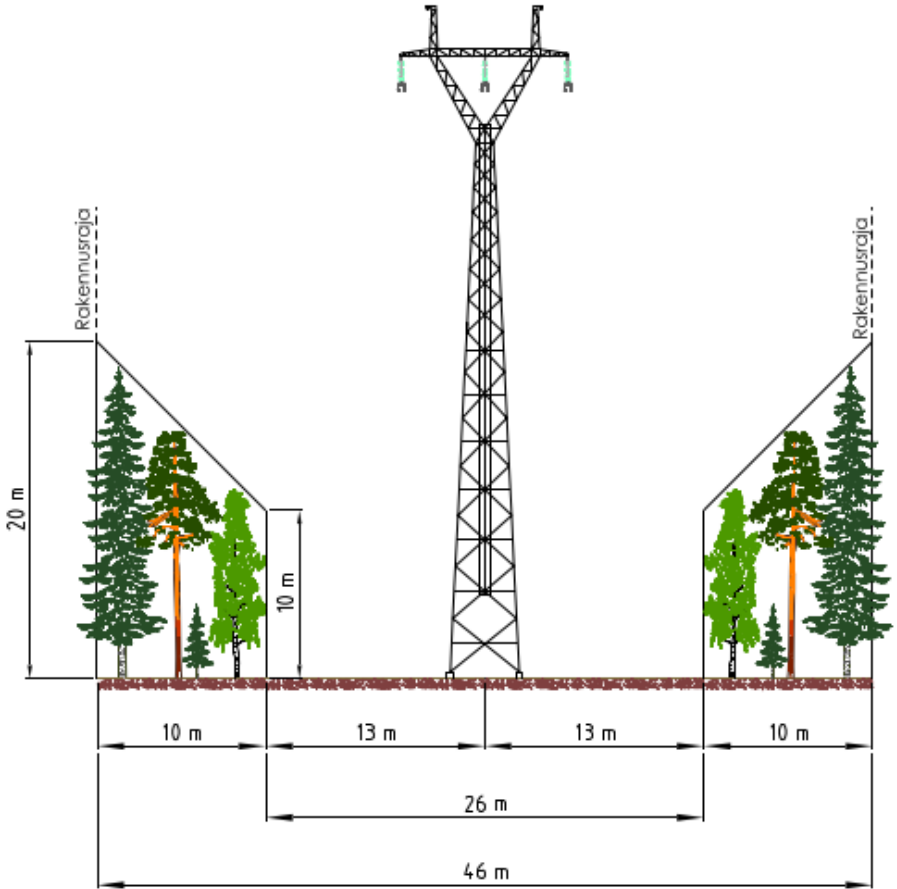

UUSI JOHTO




VANHA JOHTO

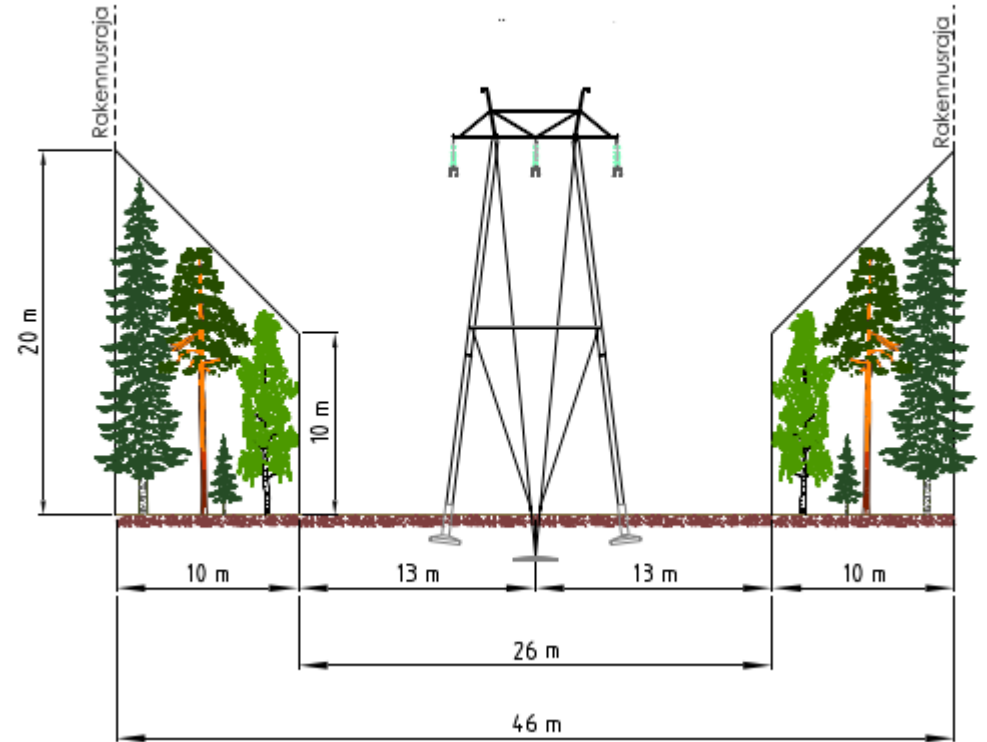

Voimajohdon omistajan oikeudet

- Voimajohdon johtoaukea pidetään vapaana puista , vesoista ym., jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja kunnossapitoon.
- Johtoaukealta on oikeus poistaa rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämistä tai sinne pystyttämistä ei ole erikseen sovittu. Lunastuksen myötä rakentamisraja muuttuu 23 metrin etäisyydelle johdon keskilinjasta johtoalueen ulkoreunaan.
- Voimajohdon omistaja voi merkitä reunavyöhykkeellä sijaitsevat ja erityisestä syystä myös johtoaukean ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon säilymiselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatamisesta.
- Voimajohdon omistajan edustajilla on oikeus liikkua jalan tai ajoneuvoilla johtoaukeaa pitkin pylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla
- Voimajohtohankkeen kustannukset ovat yhteensä noin 2,5 M€

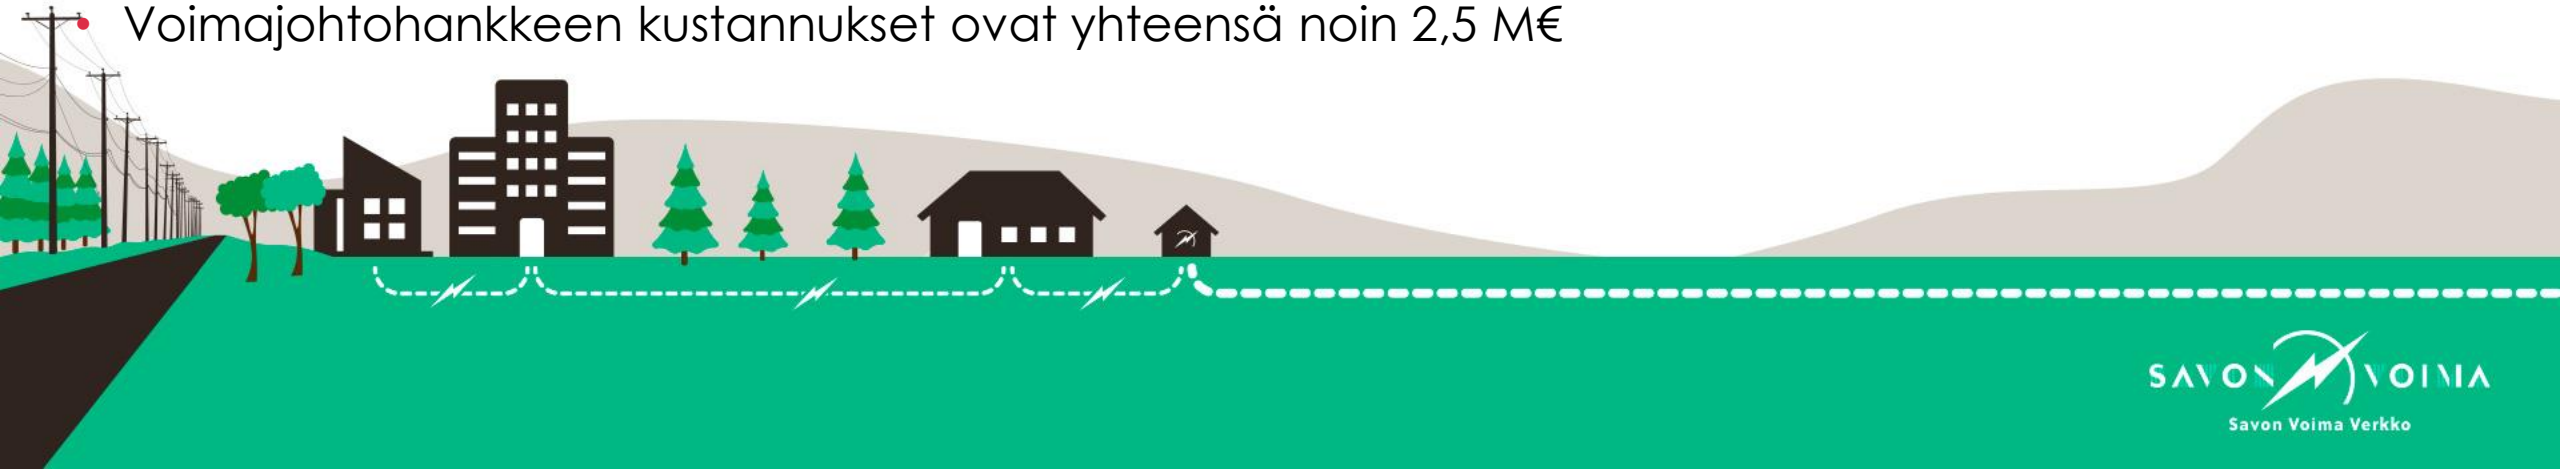

Haitat ja vahingot

- Rakentamisen aikaiset vahingot korjaa urakoitsija
 - Nopea yhteydenotto urakoitsijan edustajaan vahinkojen havaitsemisen jälkeen
- Mahdolliset muut vahingot sekä korvaukset maksaa Savon Voima Verkko Oy lunastustoimituksessa määritetyn mukaisesti
- Työn toteuttaa TLT Building Oy Porista

