

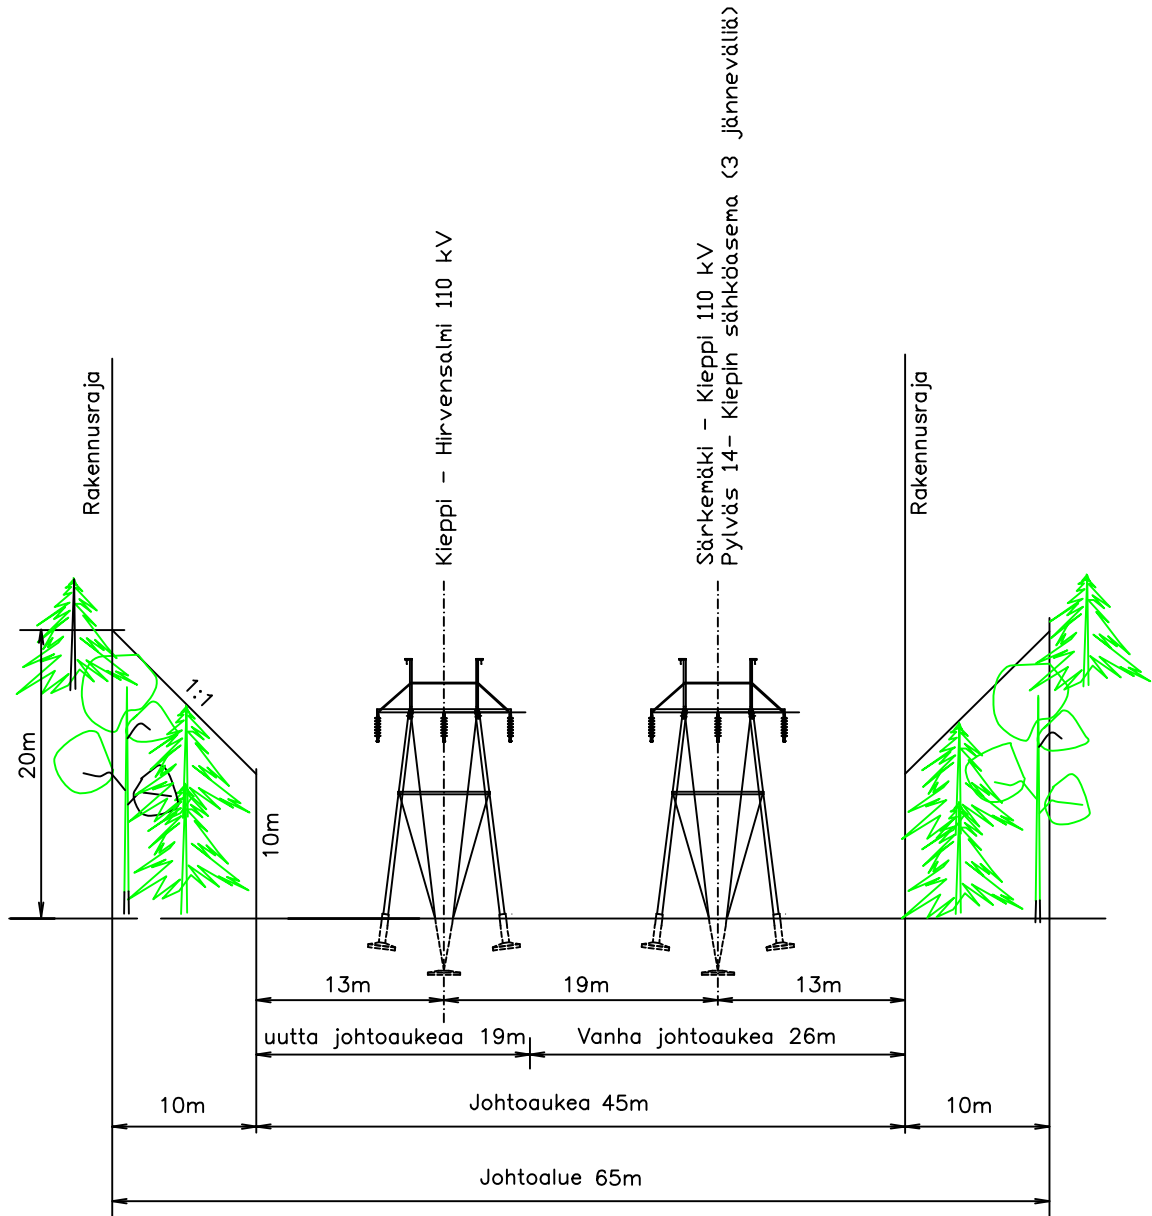


Otsikko				Tarkastaja	Vastuuorganisaatio
Järvi-Suomen Energia Oy					
Mäntyharju Kiepin sa – Hirvensalmi				Hyv./pvm	
Periaatekuva 110kV johdon johtoalueen poikkileikkauksesta				Piirt.	
Suhde	Taso	Koko	Lehtiä	Kohde - asiatus - numero / lehti	
		4	1		
Korvaa	Korvattu			Tiedosto	
				Muutos	



Otsikko				Tarkastaja		Vastuuorganisaatio	
Järvi-Suomen Energia Oy, Kieppi-Hirvensalmi ja Särkemäki-Kieppi rinnakkaisosuus n. 500m 2 x 110 kV johtoalueen periaatteellinen poikkileikkaus				Hyv./pvm			
				Piirt.			
Suhde	Taso	Koko	Lehtiä	Kohde - asiatus - numero / lehti			
		4	1				
Korvaa				Korvattu		Tiedosto	
				Muutos			